




2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201311214

送检单位名称: 佛山市顺德区宝丽汉达建材有限公司

产品名称型号: 蜂窝板 厚度10mm

检 验 类 别: 型式检验 (安全性能)

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201311214

共 4 页 第 1 页

产品名称	蜂窝板	型号规格	厚度10mm
委托单位	佛山市顺德区宝丽汉达建材有限公司	商 标	/
生产单位	佛山市顺德区宝丽汉达建材有限公司	检验类别	型式检验 (安全性能)
送检单位	佛山市顺德区宝丽汉达建材有限公司	抽样基数	2000m ²
抽样单位	国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心	抽样日期	2013. 07. 11
抽样地点	公司成品仓库	到样日期	2013. 07. 22
检验地点	本中心	检验日期	2013. 08. 14~2013. 08. 27
样品数量	13m ²	样品编号	201314432
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A (A2) 级		
检 验 结 论	经检验, 该制品燃烧性能符合A2-s1, d0, t0级的规定要求。 按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到不燃A (A2-s1, d0, t0) 级。 (以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2013年9月6日		
备注	本报告仅对所承检项目负责。 本报告分级结果在该制品与任何燃烧性能等级为A2或A1、密度大于或等于800kg/m³且厚度大于或等于6mm的基材之间存在空气间隙的条件下有效。		

批准:

丁俊

审核:

李瑞

编制:

李瑞

建材
检验

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201311214

共 4 页 第 3 页

生产单位	佛山市顺德区宝丽汉达建材有限公司		
地 址	广东省佛山市顺德区杏坛镇昌教工业园五路六号之二		
邮政编码	528325		
联系电话	0757-27789098	传 真	0757-27789098
产品说明: 该制品以铝蜂窝芯材双面通过胶水复合铝板制成, 面铝板表面涂覆氟碳涂料, 面密度为 $48\text{g}/\text{m}^2$, 胶水涂覆量为 $100\text{g}/\text{m}^2$。(以上信息由送检单位提供) GB/T 20285-2006和GB/T 14402-2007试样按标准要求制取, GB/T 20284-2006试样厚度为 10mm。 GB/T 20284-2006试样说明: 1. 按GB/T 20284-2006第5.2.2.a)条规定安装, 试样与基材间的空气间隙宽度为 40mm。 2. 试样基材为厚12mm、密度 $800\text{kg}/\text{m}^3$ 的纸面石膏板。 3. 试样背板为厚12mm、密度 $900\text{kg}/\text{m}^3$ 的硅酸钙板。 4. 以试样氟碳涂料面作为受火面。 检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201311214

共 4 页 第 4 页


GB/T 20284-2006试件照片

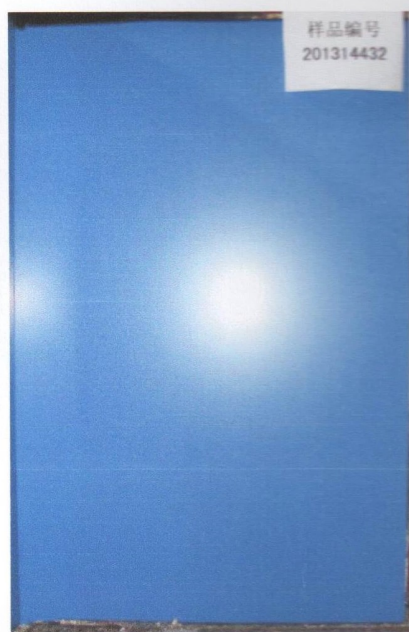

试验前的长翼



试验前的短翼

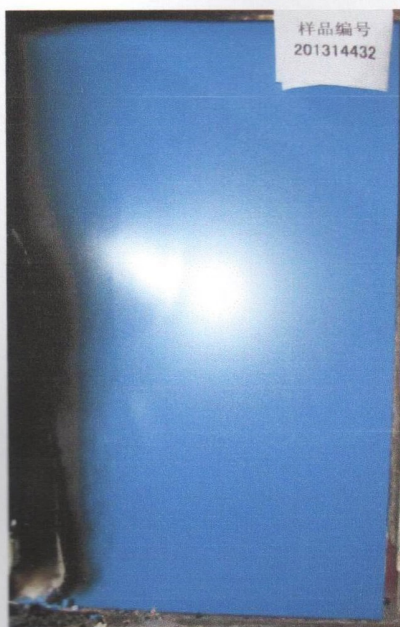

试验后的长翼



试验后的短翼